

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL COMUNA BALTA ALBA

HOTARARE

privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire a apelor privind investitiile ce urmeaza a fi executate in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Balta Alba, judetul Buzau

Consiliul Local al comunei Balta Alba, judetul Buzau, in sedinta de lucru ordinara in data de 27.03.2020.,

Avand in vedere:

- prevederile art.2 lit.g, art.3alin.(1) si alin.(4), art.4 alin.(1) si alin.(4), art.8 alin.(1) si alin.(3) lit.d si lit.i, art.9 alin.(4) lit.c si lit.d, art.23 alin.(1) lit.a, art.24 alin.(1) lit.a, art.25 alin.(1), art.(3) si alin.(4), art.28 alin.(2) lit.a, alin.(5) si alin.(7), art.43 alin.(1) si alin.(2), art.44 alin.(1), alin.(2), alin.(4), alin.(5), alin.(6) si alin.(7), art.46¹ lit.a, art.47 si art.48 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.12 alin.(1) lit.e, art.19 alin.(2) si alin.(3), art.31 alin.(1), art.35 alin.(1), art.37 alin.(1), alin.(2) si alin.(3), art.38, art.39 si art.40 din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata;
- prevederile Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C nr.90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
- prevederile HCL nr.82/11.12.2017 privind infiintarea, organizarea, functionarea si gestionarea serviciului public de alimentare cu apa al U.A.T comuna BALTA ALBA, judetul Buzau;
- adresa nr.57/17.03.2020 a Serviciului apa-canal Balta Alba.
- Referat de aprobare nr.1511/19.03.2020;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local inregistrate sub nr.49,50,51/27.03.2020;
- raportul aparatului de specialitate nr.1510/19.03.2020;
- prevederile Legii 458/2002.

-In temeiul art.129,alin 1,alin.4,lit.a,alin.7,lit.b, din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019,privind codul administrativ si art.133,alin.2,lit.a,art.139,art.196,alin.1,lit.a din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 3 iulie 2019,privind codul administrativ;

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Programul de masuri de gospodarire a apelor privind investitiile ce urmeaza a fi executate in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Balta Alba, judetul Buzau, conform anexei nr 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Pana la aducerea in parametrii calitativi de potabilitate a apei si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor pentru investitiile ce urmeaza a fi efectuate necesare pentru apa potabila se interzice consumul uman al apei furnizata prin sistemul centralizat de alimentare cu apa al comunei Balta Alba judetul Buzau.

Art.3. Apa va fi folosita doar la nevoile gospodaresti.

Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului comunei Balta Alba.

Art.5. Prezenta hotarare se comunica de catre secretarul comunei, institutiilor abilitate.

Presedinte de sedinta,

Feraru Marian

Balta Alba
NR.17 din 27.03.2020

Contrasemneaza secretar general,

Balan Constantin




Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Balta Alba in sedinta ordinara din data de 27.03.2020, cu respectarea art.139 din OUG.nr.57/2019, cu un numar de 11 voturi pentru 0 voturi impotriva si 0 abtineri, din numarul total de 11 consilieri in functie si 11 consilieri prezenti la sedinta.



ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BALTA ALBA

Nr 1510/19.03.2020



Raport.

privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire a apelor privind investitiile ce urmeaza a fi executate in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Balta Alba, judetul Buzau

Seviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrative-teritoriale member. Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrative-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilo, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.

Serviciile de utilitati publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali, astfel cum sunt definiti la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), in cazul propus serviciul **"APA CANAL- BALTA ALBA"**;

Sistemele de utilitati publice sunt parte component a infrastructurii tehnico edilitare a unitatilor administrativ-teritoriale;

Lucrarile de infiintare, dezvoltare, reabilitare si retehnologizare a sistemelor de utilitati publice, precum si lucrarile de revizii reparatii si remediere a avariilor sunt lucrari de utilitate publica;


Autoritatile administratiei publice locale au competenta exclusiva, in conditiile legii in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, gestionarea si functionarea serviciilor de utilitati publice, precum si in ceea ce priveste crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea si exploatarea bunurilor proprietate publica

Avand in vedere ca apa potabila furnizata prin sistemul centralizat de alimentare cu apa in Comuna Balta Alba, nu se ridica la parametrii calitativi pentru a fi distribuiti ca apa potabila,



punem si adresa Administratiei Bazinala de Apa Ialomita, nr.18315/08.02.2020 pentru care se respinge cererea de eliberare a autorizatiei de gospodarire a apelor si intocmirea unui plan de masuri de gospodarire a apelor, program care sa fie aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Balta Alba, pana la dotarea statiilor cu apa cu toate treptele de tratare necesare pentru ca apa distribuita populatiei prin sistemul public sa se incadreze in parametrii stabiliti de Legea numarul 241/2006 republicata si tinand cont de prevederile OUG.nr.57/2019, privind codul administrative si avand in vedere adresa nr.43/16.03.2020 a serviciului apa-canal Balta Alba ,prin care solicita spre aprobare consiliului local planul de conformare cu masurile ce trebuiesc luate pentru aducerea la parametric normali a apei furnizate catre populatie in comuna Balta Alba, va propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea prpgramului de masuri de gospodarire a apelor si investitiile necesare pentru aducerea la parametrii calitativi ai apei potabile furnizate in Comuna Balta Alba Judetul Buzau.

**CONSILIER SUPERIOR
NECULA FRUSINA**





ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL BALTA ALBA

Nr .1511/19.03.2020



Referat de aprobare

privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire a apelor privind investitiile ce urmeaza a fi executate in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru sistem de alimentare cu apa in comuna Balta Alba, judetul Buzau

Avand in vedere ca apa potabila furnizata prin sistemul centralizat de alimentare cu apa in Comuna Balta Alba, nu se ridica la parametrii calitativi pentru a fi distribuiti ca apa potabila, punem si adresa Administratiei Bazinala de Apa Ialomita, nr.18315/08.02.2020 pentru care se respinge cererea de eliberare a autorizatiei de gospodarire a apelor si intocmirea unui plan de masuri de gospodarire a apelor, program care sa fie aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Balta Alba, pana la dotarea statiilor cu apa cu toate treptele de tratare necesare pentru ca apa distribuita populatiei prin sistemul public sa se incadreze in parametrii stabiliti de Legea numarul 241/2006 republicata si tinand cont de prevederile OUG.nr.57/2019, privind codul administrative si avand in vedere adresa nr.43/16.03.2020 a serviciului apa-canal Balta Alba ,prin care solicita spre aprobare consiliului local planul de conformare cu masurile ce trebuiesc luate pentru aducerea la parametric normali a apei furnizate catre populatie in comuna Balta Alba, va propun spre dezbatare si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea prpgramului de masuri de gospodarire a apelor si investitiile necesare pentru aducerea la parametrii calitativi ai apei potabile furnizate in Comuna Balta Alba Judetul Buzau.

PRIMAR


MARIN IONEL

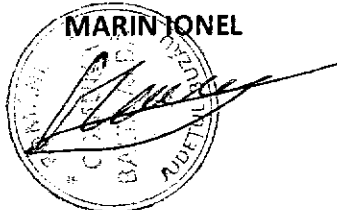

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 17/27.03.2020

UAT COMUNA BALTA ALBĂ
Serviciul Apa- Canal Balta Alba

Nr. 1262 / 09.03.2020



Program de masuri
de gospodărire a apelor privind investițiile ce urmează a fi executate în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor

Nr. crt.	Denumirea obiectivului Denumirea categoriei de lucrări sau măsuri	termene incepere	Termene finalizare	Valoarea estimată a investiției	Responsabil	Sursa de finanțare	Efectul măsurii
1	Identificare surse de finanțare acțiuni necesare realizării unui sistem public de canalizare/stație de epurare	permanent	31.12.2025	Nu este cazul	Primar	Buget Local / alte surse identificate	identificarea unor potențiale surse de finanțare a activităților
2	Elaborare documentație tehnică la nivel de SF	31.12.2020	31.12.2022	130.000 lei exclusiv TVA	Primar	Buget Local / alte surse identificate	Elaborare studiu Fezabilitate
3	Elaborare documentație tehnică la nivel de PT	31.12.2021	31.12.2023	Nu este cazul - funcție de Studiul de fezabilitate	Primar	Buget Local / alte surse identificate	Elaborare Proiect Tehnic
5	realizare stație epurare	01.01.2023	31.12.2025	Nu este cazul - funcție de Studiul de fezabilitate	Primar	Buget Local / alte surse identificate	execuție stație de epurare
6	Execuție sistem de canalizare	31.12.2023	31.12.2025	Nu este cazul - funcție de Studiul de fezabilitate	Primar	Buget Local / alte surse identificate	Execuție sistem de canalizare



Data: 09.03.2020

Primar,
Ioan MARIN

Nr. 18315 / D.I. / 22.02.2020

Apd. Com. Balta Albă
Sec. de Gospod. Apă
[Signature]

Către,

APĂ - CANAL BALTA ALBĂ, JUDEȚUL BUZĂU

Cod fiscal: 38730347

Sat Balta Albă, nr. 64, Bloc de locuințe; ct. 1; Comuna Balta Albă, județul Buzău, cod poștal: 127015

Telefon/Fax: 0238-590.063

e-mail: primariabaltaelba@gmail.com

COMUNA BALTA ALBA

NR. 1139 / 22.03.2020

Spre știință: **COMUNA BALTA ALBĂ**

Referitor la: Autorizația de gospodărire a apelor privind:

"SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BALTA ALBĂ, JUDEȚUL BUZĂU"

Cu adresa F.N. / 26.11.2019, înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița la nr. 18315/26.11.2019, ne-ați solicitat eliberarea autorizației de gospodărire a apelor pentru folosința sus - menționată.

Conform Procesului verbal de constatare nr. 39/13.12.2019, v-am cerut transmiterea **PROGRAMUL DE MĂSURI DE GOSPODĂRIRE A APELOR PRIVIND INVESTITIILE CE URMEAZĂ A FI EXECUTATE.**

În urma analizei programului de măsuri transmis de dumneavoastră și înregistrat la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița la nr. 518/15.01.2020, vă comunicăm că trebuie să ne transmiteți programul de măsuri refăcut, în care să includeți și măsura "realizare stație epurare în comuna Balta Albă, județul Buzău", cu termen finalizare: 31.12.2025.

De asemenea programul de măsuri trebuie să fie aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local, pe care trebuie să o anexați programului de măsuri.

Cu stima,



Director Tehnic R.A.P.M.*

[Signature]
Ing. Dumitru IOSIF

Șef Serviciu A.A.,

[Signature]
Ing. Cornelia RADU

Red. Ing. D. Dascălu T ex

Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița

Cod Fiscal: RO23796169/01.01.2007

Cod IBAN: RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198



Adresa: str. Buzegl nr. 20 bta c.p. 120208 Buzău

Centrale tel. +40 238 725 448; +40 238 725 447; +40 238 725 448 fax +40 236 725 450

Dispeceraj tel./ fax +40 238 427 237 email dispeceri@dalb.rowater.ro

Cabinet Director tel. +40 238 725 448

Pagina 1 din 1

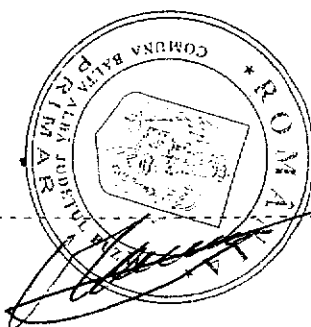

APA CANAL BALTA –ALBA

Nr57 Din 17.03.2020

Balta – Alba ; Bloc Locuinte Et 1

Str. Vasile Alecsandri nr. 64 Jud Buzau

Cif 38730347

1452/17.03.2020

Catre: Primaria Balta Alba

Primar MARIN IONEL

CONSILIULUI LOCAL Balta Alba


Tuturor Celor Interesati

Prin prezenta va facem cunoscut ca in conformitate cu legea 458/2002 privind nomele de potabilitate admise si in conformitate cu buletinele de analiza a apei din forajele Amara si Baile 722/31.08.2018 si 489/18.06.2018 care atesta ca apa nu este potabila cu mari depasiri la Cloruri, Amoniu, Nitriti, Fier , rog aprobatu preluarea a 2 puturi situate unnu in sat Amara iar celalalt in sat Baile a caror apa este mult mai apropiata de normele de potabilitate admisa, asa cum reiese din buletinele de analiza 875/24.10.2018 si 439/20.05.2019

Data 17.03.2020

Sef Serviciu Apa-Canal Balta Alba

Toader Mitica

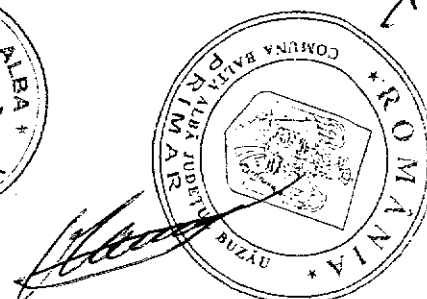

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
 Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
 www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro




BULETIN DE ANALIZA

analize apa

Nr. 875 / 24.10.2018

Identificare client: Primaria Balta Alba
 Probele au fost recoltate de: Primaria Balta Alba
 Locul recoltei: Comuna Balta Alba
 Sursa: fantana
 Data primirii probelor: 22.10.2018 Intervalul executarii analizelor: 22.10.2018 - 24.10.2018
 Analize solicitate chimic: potabilitate
 Document insotitor: comanda

Cod proba	Tipul probei / Locul prelevării	Met. prez. nat. / abateri
1854	apa potabila / Codin Dudui	PET 0.5l
1855	apa potabila / Dobrescu Viorel	PET 0.5l
1856	apa potabila / foraj Amara (nou)	PET 0.5l
1857	apa potabila / Cojocaru	PET 0.5l
1858	apa potabila / Vlad	PET 0.5l
1859	apa potabila / Scoala Amara	PET 0.5l
1860	apa potabila / Centru de Zi-Amara	PET 0.5l
1861	apa potabila / Peco	PET 0.5l
1862	apa potabila / Toader Mitica	PET 0.5l
1863	apa potabila / foraj Balta Alba *	PET 0.5l
1864	apa potabila / Savu-Datcu	PET 0.5l
1865	apa potabila / Mocanu Misu	PET 0.5l
1866	apa potabila / foraj Baile *	PET 0.5l
1867	apa potabila / Hris Ilie	PET 0.5l
1868	apa potabila / Gurgu Catalin	PET 0.5l



REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1854

Parametrii determinati	Metoda de analiza	Unitate	Valoarea admisa	Valoarea determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001		mg/l	Max 0.50	0.232
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713		mg/l	Max 50	12.201
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006		mg/l	Max 0.50	0.143
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001		mg O2/l	Max 5	4.16

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1855

Parametrii determinati	Metoda de analiza	Unitate	Valoarea admisa	Valoarea determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001		mg/l	Max 0.50	0.232
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713		mg/l	Max 50	100
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006		mg/l	Max 0.50	2.002
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001		mg O2/l	Max 5	>5



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize apa

Nr. 489 / 18.06.2018

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 961

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.847
Bor / SR ISO 9390:2000	mg/l	Max 1.00	2.828
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min 0.1- Max 0.5	<0.025
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	99.26
Fier / SR ISO 6332:1996/C1:2006	µg/l	Max 200	111.56
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	12.486
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	2.205
Fluor(NR) / metoda electrochimica PS 01-33	mg/l	Max 1.2	0.278
Pesticide organoclorurate / SR EN ISO 6468:2000	µg/l	Max 0.5	<0.01
Numar colonii la 22 °C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	28
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	61
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	50
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	2


(NR) Analiza neacreditata RENAR.

Valoarea determinata <... reprezinta limita de detectie a laboratorului.

Lucrat de: chimist principal Chioveanu Cornelia

biolog principal Manole Claudia

MANOLE CLAUDIA
BIOLOG PRINCIPAL
MICROBIOLOGIE
COD: 380032



OBSERVATII SI CONCLUZII (observatiile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR)

Pesticidele organoclorurate analizate: aldrin, alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, delta-HCH, decaclorobifenil, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfat, endrin, endrin aldehida, endrin cetona, alfa-clordan, gama-clordan, heptaclor epoxid, heptaclor epoxid B, metoxiclor, 2,4,5,6 tetracloro m-xilen, , 4-4' DDD, 4-4' DDE, 4-4' DDT

Trihalometani analizati: cloroform, dibromclorometan, bromdiclorometan, bromoform.

Valorile admise sunt stabilite de Legea 458/2002 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro



BULETIN DE ANALIZA

analize apa

Nr. 489 / 18.06.2018

Medic coordonator: Lixandru Veronica

Buletinul se refera la probele prezentate. Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Sfarsitul buletinului de analiza.

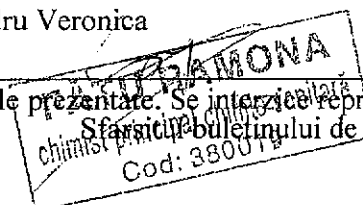

DEVIZ

Nr. BA: 489 / 18.06.2018

Client: Primaria Balta Alba

Locul recoltei: Balta Alba - instalatie centrala

Amoniu	4	25.00	100.00	Fluor(NR)	4	20.00	80.00
Bor	4	25.00	100.00	Pesticide organoclorurate	2	230.00	460.00
Clor rezidual liber	4	15.00	60.00	Numar colonii la 22 °C/ml	4	20.00	80.00
Cloruri	4	30.00	120.00	Numar colonii la 37°C/ml	4	20.00	80.00
Fier	4	30.00	120.00	Bacterii coliforme	4	25.00	100.00
Nitrati	4	35.00	140.00	Escherichia coli	4	25.00	100.00
Nitriti	4	25.00	100.00	Enterococi intestinali	4	25.00	100.00

Total deviz: 1740 lei



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
 Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro



BULETIN DE ANALIZA

analize apa
 Nr. 439 / 20.05.2019

Identificare client: Serviciul apa canal Balta Alba
 Probele au fost recoltate de: Toader Mitica
 Locul recoltei: Balta Alba
 Sursa: instalatie centrala
 Data primirii probelor: 16.05.2019 Intervalul executarii analizelor: 16.05.2019 - 20.05.2019
 Analize solicitate chimic: potabilitate, cloruri, cond.ph, turbiditate
 Document insotitor: comanda
 Prelevatorul raspunde de recoltarea, de transportul si de autenticitatea probei aduse.
 Esantionarea a fost facuta de client pe propria raspundere.



Cod proba	Tipul probei / Locul prelevarii	Mod prezentare / abateri
821	apa potabila / Balta Alba-sursa	PET0.5l
822	apa potabila / Balta Alba-consumator	PET 0.5l
823	apa potabila / Baile-sursa	PET0.5l
824	apa potabila / Baile-consumator	PET 0.5l
825	apa potabila / Amara-sursa	PET 0.5l
826	apa potabila / Amara-consumator	PET 0.5l

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 821

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.468
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min0.1- Max0.5	0.252
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	51.05
Conductivitate la 20° C / SR EN 27888:1988	µS/cm	Max 2500	2110
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	13.337
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.083
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	1.76
pH / SR EN ISO 10523:2012	unit pH/ temp°C	6.5-9.5	7.5/22.5°C
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	NTU	Max 5	

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 822

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.890
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min0.1- Max0.5	0.102
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	43.96
Conductivitate la 20° C / SR EN 27888:1988	µS/cm	Max 2500	2130
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	1.912
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.414

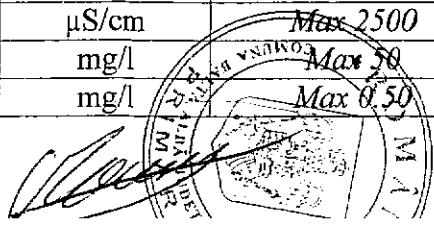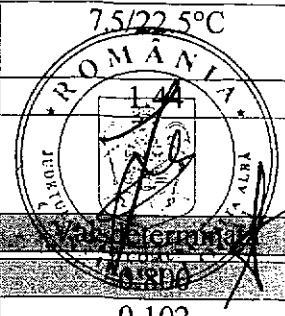

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
 Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize apa

Nr. 439 / 20.05.2019

Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	2.14
pH / SR EN ISO 10523:2012	unit pH/ temp°C	6.5-9.5	7.5/22.5°C
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	NTU	Max 5	2.53

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 823


Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.093
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min0.1- Max0.5	0.243
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	116.28
Conductivitate la 20° C / SR EN 27888:1988	µS/cm	Max 2500	1963
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	53.189±4.04
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.046
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	0.77
pH / SR EN ISO 10523:2012	unit pH/ temp°C	6.5-9.5	7.7/22.5°C
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	NTU	Max 5	3.65

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 824

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.052
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min0.1- Max0.5	0.173
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	116.28
Conductivitate la 20° C / SR EN 27888:1988	µS/cm	Max 2500	1957
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	54.648
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.030
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	0.70
pH / SR EN ISO 10523:2012	unit pH/ temp°C	6.5-9.5	7.9/22.5°C
Turbiditate / SR EN ISO 7027-1:2016	NTU	Max 5	

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 825

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.090
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min0.1- Max0.5	0.332
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	378.63
Conductivitate la 20° C / SR EN 27888:1988	µS/cm	Max 2500	24370



DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
 Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize apa
 Nr. 875 / 24.10.2018

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1856

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	18.805
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	1.71

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1857

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.119
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	10.506
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.240
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	2.86

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1858



Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.181
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	3.373
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	3.08

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1859

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	<100
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1860

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<100
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	10.044
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01

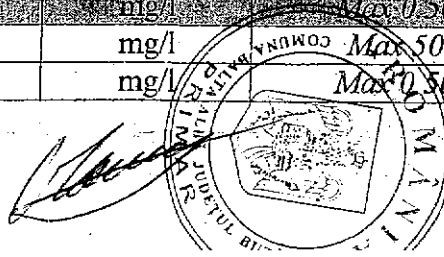

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
 Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize apa
 Nr. 875 / 24.10.2018

Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	2.92
---	---------	-------	------

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1861

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02
Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	2.04
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	1.21

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1862

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02
Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	1.00
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	3.46

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1863



Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	1.320
Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	21.227
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	1.321
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	3.56

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1864

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	0.074
Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	57.181
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	2.57

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1865

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02

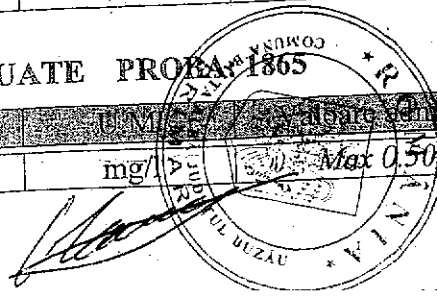

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize apa

Nr. 875 / 24.10.2018

Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	94.933
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.233
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	3.30

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1866

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02
Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	62.745
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	1.78

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1867

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02
Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	63.232
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	2.48


REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 1868

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	<0.02
Nitrat / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	76.166
Nitrit / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	<0.01
Oxidabilitate/indice de permanganat / SR EN ISO 8467:2001	mg O2/l	Max 5	2.63

Valoarea determinata <... reprezinta limita de detectie a laboratorului.

Lucrat de: chimist principal Chioveanu Constanta

CHIOVEANU CONSTANTA
CHIMIST PRINCIPAL
CHIMIE ANALITICA
COD: 330032




OBSERVATII SI CONCLUZII (observatiile si concluziile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR)

Valorile admise sunt stabilite de Legea 458/2002 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.

Medic coordonator: Lixandru Veronica

MANOLE CLAUDIA
BIOLOG PRINCIPAL
MICROBIOLOGIE
COD: 330032

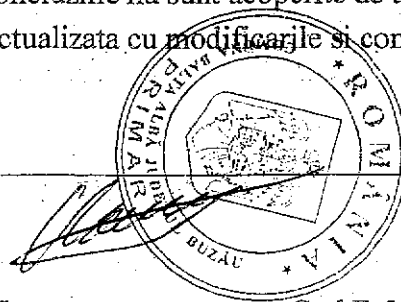

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau

Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539

www.aspbz.ro

e-mail medprev@dspbz.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize apa


Nr. 875 / 24.10.2018

Buletinul se refera la probele prezentate. Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.
Sfarsitul buletinului de analiza.

RECEPUTA
Nr. 875 / 24.10.2018
Data 24.10.2018
Locul Buzau

DR. MED. V. BALAN
DR. MED. V. BALAN
DR. MED. V. BALAN

Director General al Sanatatii Publice a Județului Buzau

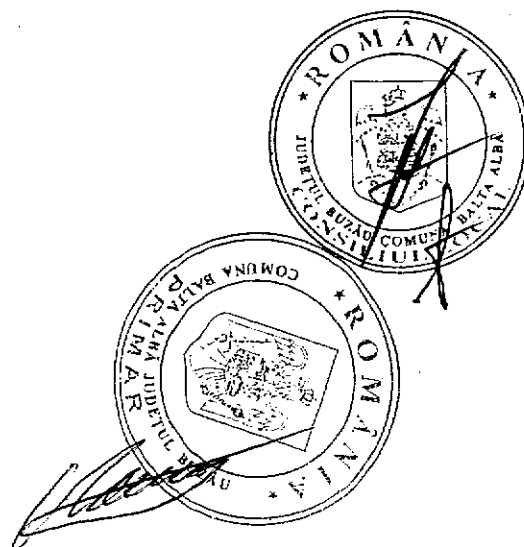

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
 Tel 0238 725690 / 0238 725691, Fax 0238 721539
 www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro

acreditat pentru
 INCERCARE

 SREN ISO/CEI 17025:2005
 CERTIFICAT DE ACREDITARE
 LI 637

BULETIN DE ANALIZA

analize apa

Nr. 489 / 18.06.2018

Identificare client: Primaria Balta Alba
 Probele au fost recoltate de: Serviciul de Evaluare a Factorilor de Mediu- Buzau-As.Ilie Ionut
 Locul recoltei: Balta Alba
 Sursa: instalatie centrala
 Data primirii probelor: 13.06.2018 Intervalul executarii analizelor: 13.06.2018 - 18.06.2018
 Analize solicitate chimic: audit,cloruri
 Analize solicitate microbiologic: audit
 Document insotitor: pv 458/12 06 2018

Cod proba	Tipul probei / Locul prelevării	Mod prezentare, abateri
958	apa potabila / Balta Alba-iesire	PET 1,5L, flacon steril 0,5L
959	apa potabila / Balta Alba -consumator	PET 1,5L, flacon steril 0,5L
960	apa potabila / Baile-iesire	PET 1,5L, flacon steril 0,5L
961	apa potabila / Baile-consumator	PET 1,5L, flacon steril 0,5L

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 958

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	1.900
Bor / SR ISO 9390:2000	mg/l	Max 1.00	2.915
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min 0.1- Max 0.5	<0.025
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	36.87
Fier / SR ISO 6332:1996/C1:2006	µg/l	Max 200	237.53
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	27.321
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	1.363
Fluor(NR) / metoda electrochimica PS 01-33	mg/l	Max 1.2	0.345
Numar colonii la 22 °C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	214
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	2
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 959

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	1.393
Bor / SR ISO 9390:2000	mg/l	Max 1.00	2.956

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BUZAU
LABORATOR DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA

Str. G-al Grigore Bastan nr.3 Buzau
 Tel 0238 725690 / 0238 725691 , Fax 0238 721539
 www.aspbz.ro e-mail medprev@dspbz.ro

BULETIN DE ANALIZA

analize apa
 Nr. 489 / 18.06.2018

Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min 0.1- Max 0.5	<0.025
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	35.45
Fier / SR ISO 6332:1996/C1:2006	µg/l	Max 200	139.63
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	19.849
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.512±0.030
Fluor(NR) / metoda electrochimica PS 01-33	mg/l	Max 1.2	0.345
Pesticide organoclorurate / SR EN ISO 6468:2000	µg/l	Max 0.5	<0.01
Numar colonii la 22 °C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	320
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	82
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	>150
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE PROBA: 960

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Valoare admisa	Val. determinata
Amoniu / SR ISO 7150-1:2001	mg/l	Max 0.50	3.255
Bor / SR ISO 9390:2000	mg/l	Max 1.00	2.814
Clor rezidual liber / SR EN ISO 7393-2:2002	mg/l	Min 0.1- Max 0.5	<0.025
Cloruri / SR ISO 9297-01:2001	mg/l	Max 250	102.10
Fier / SR ISO 6332:1996/C1:2006	µg/l	Max 200	203.07±17.26
Nitrati / Merck SpectroQuant 109713	mg/l	Max 50	11.299
Nitriti / SR EN 26777:2002/C1:2006	mg/l	Max 0.50	0.163
Fluor(NR) / metoda electrochimica PS 01-33	mg/l	Max 1.2	0.278
Numar colonii la 22 °C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	52
Numar colonii la 37°C/ml / SR EN ISO 6222:2004	ufc/ml	Nici o modificare anormala	56
Bacterii coliforme / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	76
Escherichia coli / SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017	ufc/100ml	0	0
Enterococi intestinali / SR EN ISO 7899-2:2002	ufc/100ml	0	0

